COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca

PIANO ATTUATIVO: REALIZZAZIONE DI CENTRO POLIFUNZIONALE PRODUTTIVO E DI SERVIZIO ALLA ZONA INDUSTRIALE DI CARRAIA SCHEDA N° 22 DEL R.U

PROPRIETA'

EDILTOSCA s.c.a.r.l. San Possidonio MODENA
MAMO s.r.l. Milano

PROGETTAZIONE

Architetto Gilberto Galli
Viale Santa Maria delle Vertighe 22/c
Monte San Savino (AR) Tel. 0575/810523

Ingegnere Renzo Bessi
Via Don Aldo Mei 64/K
Capannori (LU) Tel. 0583/429514

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE

PLANIMETRIA DELLE FOGNATURE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE AI SENSI DELL'ART. 51 R.U. "RAMI PRINCIPALI" SCHEMA DEL RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DAI TETTI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTI DAI PIAZZALEI CON SCARICO IN FOGNATURA NERA

REV.	MOTIVI AGGIORNAMENTO	DATA
1		MAG. 2011
2		
3		

NUMERO TAVOLA ARCHITETTONICO	
NUMERO TAVOLA OPERE DI URBANIZZAZIONE	24
SCALA PROGETTO	1:200

"Studio di Architettura" Arch. GILBERTO Galli, viale S. Maria delle Vertighe 22/c Monte S. Savino (AR)
Telefono 0575 / 810523 Fax 0575 / 810905 e - mail: gilberto@tiscbusi.it

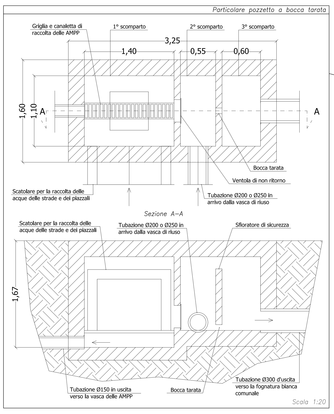



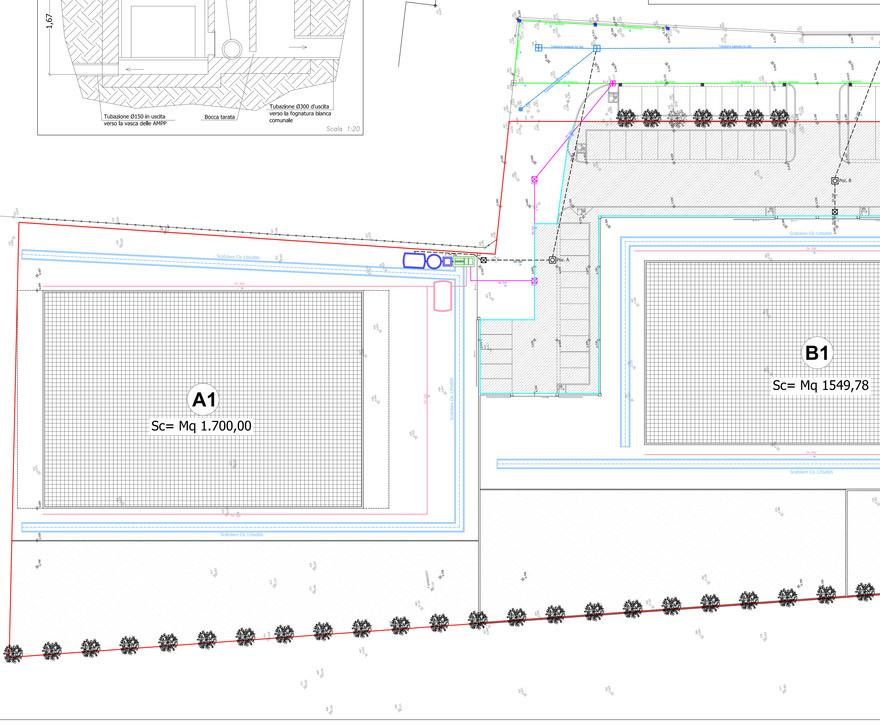

LEGENDA E PRESCRIZIONI

TUBAZIONE IN CEMENTO ESISTENTE
TUBAZIONE PVC SDR34 UNI–EN1401 Dn 160–200–315 PROGETTO

Tubazioni di nuova installazione PVC SDR34 UNI-EN 1401 SN8 DN 160-200-315 come da profilo e planimetria. Bene da 6 m con giunzioni a bicchiere e guarnizioni di tenuta.
La condotta deve essere posata in fosse su letto di sabbia livellata s=10 cm e protetta sempre con sabbia per un altezza di 15 cm lungo le generatrici.
Nel caso di pendenze i< 0,30 il fondo scavo deve essere livellato mediante preventivo getto di cls magro.
I diametri indicati si riferiscono all'esterno +/- tolleranze di produzione.

POZZETTO FOGNATURA ESISTENTE
POZZETTO DI AMMISSIONE SU FOGNATURA ESISTENTE MISURE MIN. INTERNE 120X120 cm
PACCETTO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA LOTTI INTERNI POZZETTO DI PROGETTO
POZZETTO DI CONTROLLO DI LINEA MISURE MIN. INTERNE 100X100 cm
POZZETTO DI ISPEZIONE MISURE DORSALE PRINCIPALE FOGNA MIN. INTERNE 100X100 cm DI PROGETTO
POZZETTO CON SIFONE Dn 160 MISURE MIN. INTERNE 80x80 cm PROGETTO
POZZETTO DI ISPEZIONE MISURE MIN. INTERNE 100X100 cm PUBBLICA POZZETTO DI PROGETTO
POZZETTO CADITOIA 50X50 PROGETTO
POZZETTO CADITOIA 50X50 ESISTENTI

Pozzetti di ispezione ed immissione su fogna esistente in cls sferoidi 120x120 minimo interno, fondo in cls magro e sagoma in c.a. completo di accessi d'ispezione.
Pozzetti di ispezione in cls sferoidi 100x100 minimo interno,
fondo in cls magro e sagoma in c.a. completo di accessi d'ispezione.
Pozzetti di controllo di linea in cls sferoidi 100x100 minimo interno 140 cm
Pozzetti per caditoie stradali in cls sferoidi 50X50 minimo interno.
Griglia in ghisa sferoidale luce netta 50x50.

In fase costruttiva Acque Spa si riserva di effettuare prescrizioni di dettaglio e comunque le supervisione all'esecuzione.

LEGENDA E PRESCRIZIONI

TUBAZIONE IN PVC DN 200 ESISTENTE
TUBAZIONE PVC SDR34 UNI–EN1401 Dn 200 PROGETTO
TUBAZIONE PVC SDR34 UNI–EN1401 Dn 160 PROGETTO

Tubazioni di nuova installazione PVC SDR34 UNI-EN 1401 SN8 DN 160-200 come da profilo e planimetria. Bene da 6 m con giunzioni a bicchiere e guarnizioni di tenuta.
La condotta deve essere posata in fosse su letto di sabbia livellata s=10 cm e protetta sempre con sabbia per un altezza di 15 cm lungo le generatrici.
Nel caso di pendenze i< 0,30 il fondo scavo deve essere livellato mediante preventivo getto di cls magro.
I diametri indicati si riferiscono all'esterno +/- tolleranze di produzione.

POZZETTO DI LINEA SU FOGNATURA ESISTENTE MISURE INTERNE 100X100 cm
POZZETTO DI LINEA SU FOGNATURA ESISTENTE MISURE INTERNE 50x50 cm
POZZETTO DI ISPEZIONE MISURE DORSALE PRINCIPALE FOGNA MIN. INTERNE 100X100 cm PROGETTO
POZZETTO CON SIFONE Dn 160 MISURE MIN. INTERNE 80x80 cm PROGETTO

Pozzetti di ispezione ed immissione su fogna esistente in cls sferoidi 100x100 minimo interno,
fondo in cls magro e sagoma in c.a. completo di accessi d'ispezione.
Pozzetti di controllo di linea in cls sferoidi 100x100 minimo interno,
fondo in cls magro e sagoma in c.a. completo di accessi d'ispezione.
Pozzetti in cls sferoidi 80x80 minimo interno con sifone ispezionabile.
Griglia in ghisa sferoidale con telaio in lamiera zincata luce netta 50x50.
Chiusino in ghisa tipo PAMREX EN124 D400 marchio 'M' passo d'uomo >60 cm

In fase costruttiva Acque Spa si riserva di effettuare prescrizioni di dettaglio e comunque le supervisione all'esecuzione.

LEGENDA E PRESCRIZIONI

TUBAZIONE PVC SDR34 UNI–EN1401 Dn 200 PROGETTO ACQUE METEORICHE DEI TETTI
TUBAZIONE PVC SDR34 UNI–EN1401 Dn 160 PROGETTO ACQUE NERE

Tubazioni di nuova installazione PVC SDR34 UNI-EN 1401 SN8 DN 200 come da profilo e planimetria. Bene da 6 m con giunzioni a bicchiere e guarnizioni di tenuta.
La condotta deve essere posata in fosse su letto di sabbia livellata s=10 cm e protetta sempre con sabbia per un altezza di 15 cm lungo le generatrici.
Nel caso di pendenze i< 0,30 il fondo scavo deve essere livellato mediante preventivo getto di cls magro.

POZZETTO A BOCCA TARATA MISURE ESTERNE 325X160 cm

VASCA DI ACCUMULO ACQUA METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA PROVENIENTE DA PIAZZALI (MMPP)

VASCA RIUSO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA TETTI DEI FABBRICATI DM. VARIABILE PREVISTO MINIMO 10 MC/1000 Mq DI SUP. COPERTA

SCATOLARE IN CEMENTO ARMATO MISURE VARIABILI 1200x800 ÷ 1000x800